


RZUT A-A 1:50

ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ
Ciepła Woda Użytkowa	
DN 20	32,40 m
Zimna Woda Użytkowa	
DN 32	23,80 m
DN 25	18,30 m
DN 20	22,20 m
KANALIZACJA	
PVC 50	5,70m
PVC 110	34,00 m
PVC 200	wliczone do sieci zewnętrznej

ODWODNIENIE LINIOWE DN200, D400, L=8m  
Rura wywiewna DN 160 2 szt.

Zlewnywak dwukomorowy 1 szt.  
Umwalka 4 szt.  
Kompakt WC 2 szt.  
Kabina prysznicowa 90x90 cm 1 szt.  
Zawór czepialny na szybkozłączkę Ø15 3 szt.  
Pojemnościowy podgrzewacz CWU 80 l, 1,5kW 1 szt.  
Wpust podłogowy 15x15 cm 3 szt.

Kuchnia czteropalmikowa  
Szafki odzieżowe 12 szt.

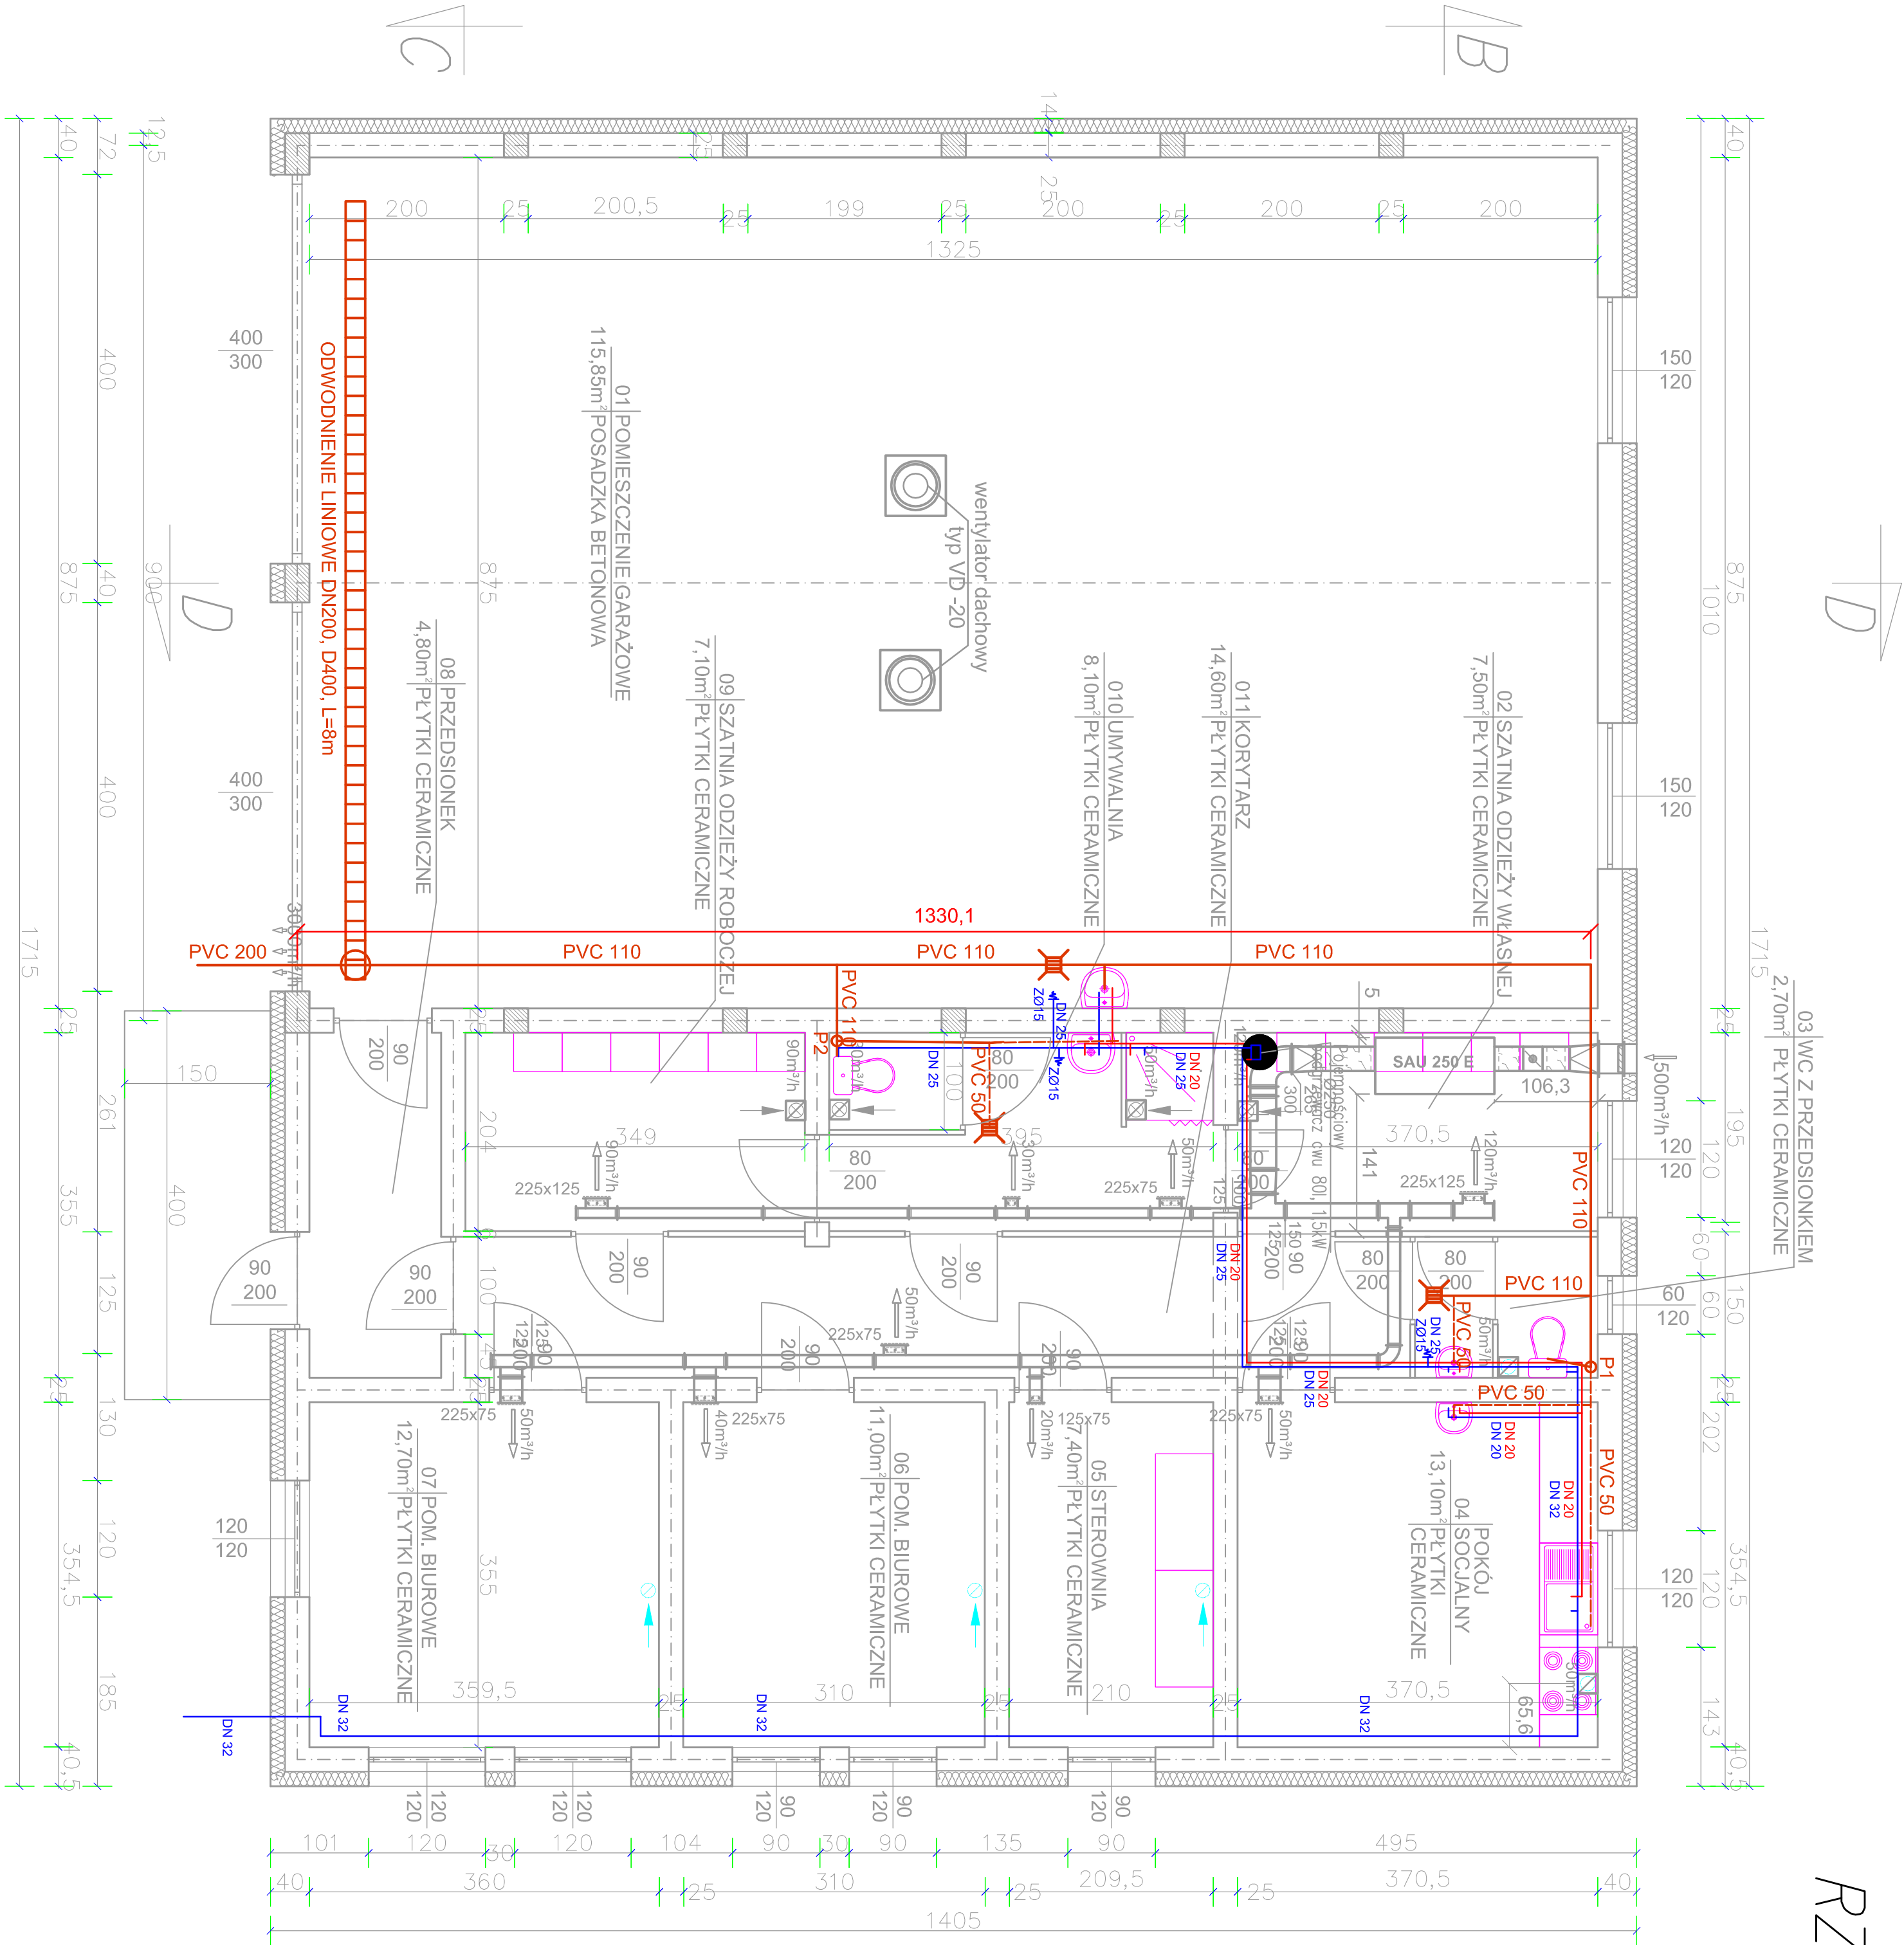

ECONUBE		TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA	
Inwestor:		Econube Sp. z o.o., ul. Wileńska 129/134, 96-207 Łódź	
Zadanie inwestycyjne:		GMINA MIĘDZARĘ, ul. DWORSKOWA 29, 14-240 MIĘDZARĘ	
Nazwa opracowania:		PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIĘDZARACH	
Typ rysunku:		Branża: SANITARNA	
Budynek techniczno-socjalny rzut		Faza: PB	
Projektant: mgr inż. Katarzyna Matuszewska-Turk		Skala: 1:50	
Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Tkacz		Data: 26.04.2018	
LDD/1688/POC/08		Nr rysunku: S-01	
LDD/1688/POC/11			